


Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 12.06.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage Stufe 1
 Einsatzort Kirchlengern, Vahrenkampstr.
 Einsatzbeginn 09.59 Einsatzende 10.59

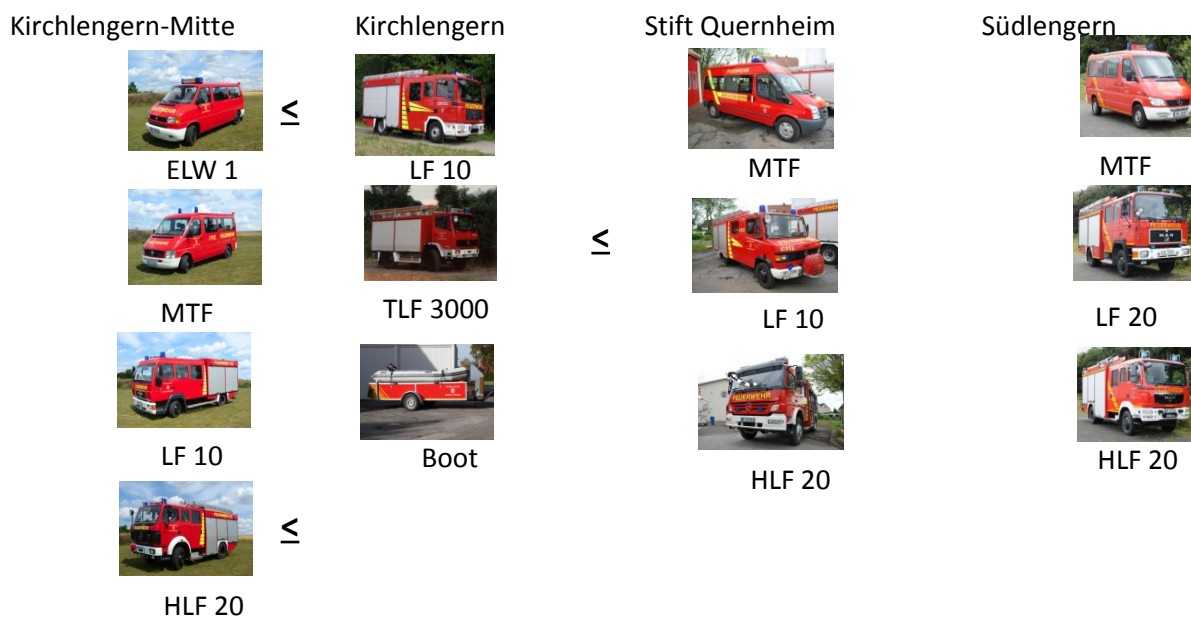

Sonstige Einheiten Tagesalarmbereitschaft Fa.Hettich
 Einsatzmittel keine
 Ursache Ausgelöst durch Handwerkerarbeiten
 Verletzte keine
 Einsatzablauf

In den Betrieb führten Handwerker Schleifarbeiten durch.
 Durch die Staubentwicklung löste der Rauchmelder aus.Fehlalarm